

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำอำเภอบัวใหญ่.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่.....ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๓๔๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยบาทถ้วน)..

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท สมพรการช่างสตีล จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรวัฒน์ วิศวกรรม

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพเลิศ


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายประชัน ธรรมดา นักทัศนวิทยาชำนาญการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายทศพล สายสี เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายโกมุท จอดนอก เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน กรรมการ


LOW SPEED SURFACE AERATOR

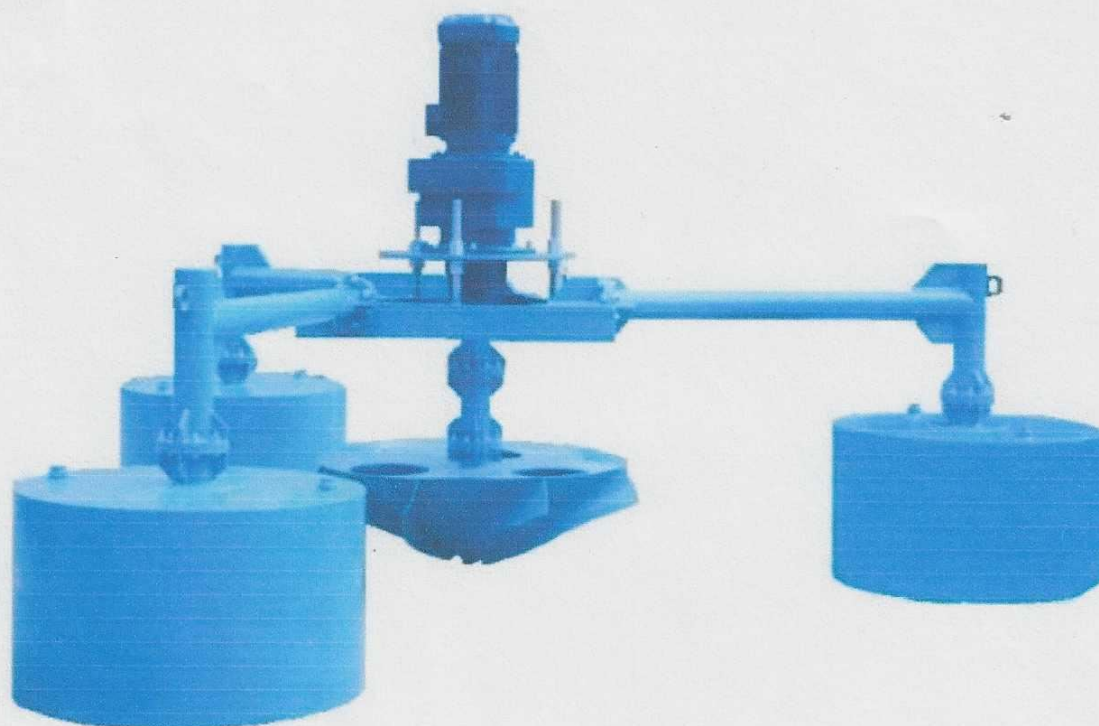

PRODUCT CATALOGUE

LOW SPEED SURFACE AERATOR

SURFACE AERATOR 2.2 KW (3 HP)

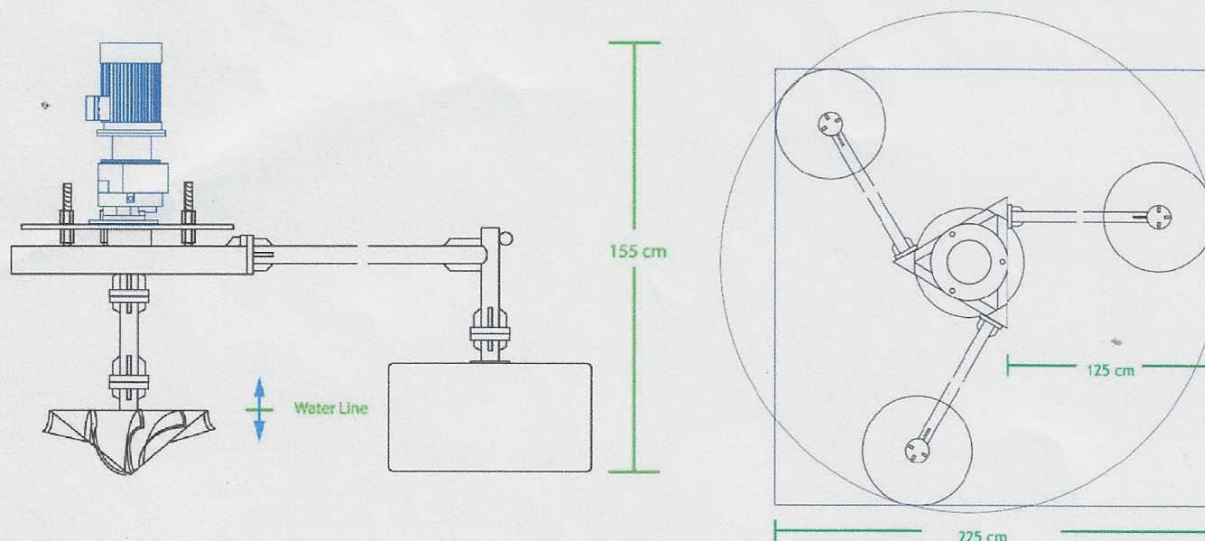

DATA TABLE

MODEL	MOTOR		OXYGEN TRANSFER RATE (kg.O ₂ /Hr)	MIXING DEPTH (meter)	MIXING AREA ZONE (meter)	A (mm.)	B (mm.)	C (mm.)	D (mm.)
	HP	KW							
SVSF-003	3	2.2	4.5	2	7				

SPECIFICATION : FLOATED TYPE OF LOW SPEED SURFACE AERATOR

Type of gear motor	: reducer for agitator flange type
Brand of gear motor	: JMC
Data of motor	: 2.2 kw/ 3 Hp/220v/380v,4 Poles,3 Phase,50 Hz, IE 1, IP 55,Insulation Class F
Output speed	: 100 rpm
Triangular frame	: Channels Steel 100x50
Arms	: Steel pipe API Schedule 40
Connecting shaft	: Steel pipe API Schedule 40
Base plate	: Mild steel
Coupling	: Mild steel
Float	: Mild steel and inside contain with Polyurethane foam
Impeller	: Conical type spiral open blade made of mild steel
Bolt and nut	: Mild steel
Impeller adjustment screw	: Mild steel
Painting	: Sandblasting and epoxy coating for all parts
Oxygen transfer rate	: 1.5 kg.O ₂ /HP/hr at standard condition (Approximate)